


住宅用火災警報器(煙)設置場所早見表

1階建て



2階建て

●寝室：1Fのみ

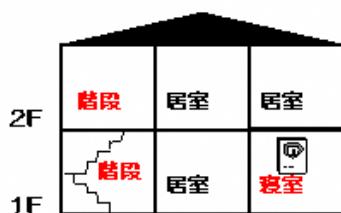

●寝室：2Fのみ




●寝室：1F・2F




3階建て


●寝室：1Fのみ

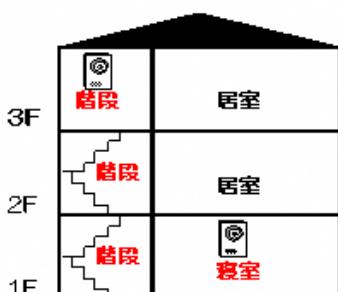


●寝室：2Fのみ

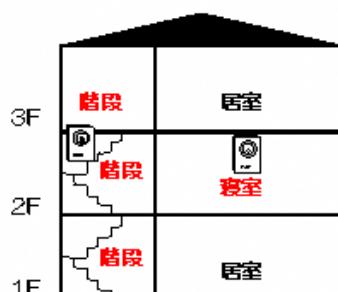


●寝室：3Fのみ

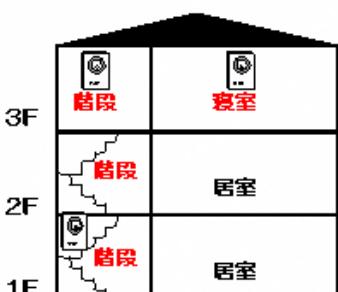


●寝室：1F・2F

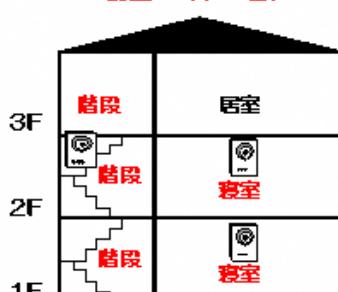


●寝室：1F・3F

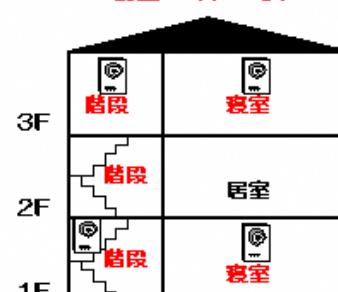


●寝室：2F・3F

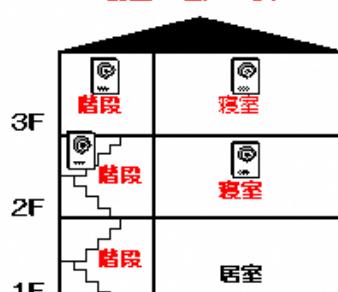


●寝室：1F・2F・3F

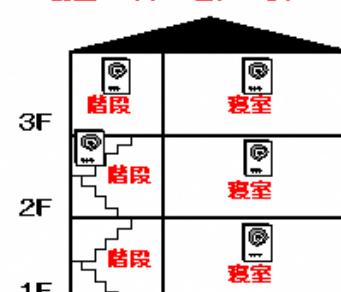

警報器を設置する必要がなかった部屋で居室(7m²【約四畳半】)が5以上

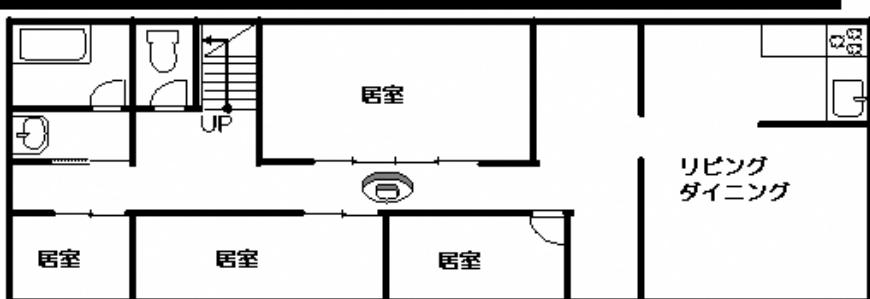


●壁に設置する場合




警報器の中心が天井から
0.15m~0.5m以内の位置
に取付けます。

●天井に設置する場合




警報器の中心を壁から
0.6m以上離して取付けま
す。

※熱を感知するものは0.4m以上離して取付けます。



はりなどがある場合は、は
りから0.6m以上離して取
付けます。



エアコンなどの吹き出し口
がある場合は、吹き出し口
から1.5m以上離して取付け
ます。