

令和6年度下水道管内詳細調査業務委託（No.1）


複写禁止

この出力図に記載されている情報は
局内の資料に基づいて作成したものであり、事実と相違する場合がありますので取り扱いにご注意ください。

夕日丘2丁目地内外

座標値 [X(East),Y(North)] 単位(m)

回転0°

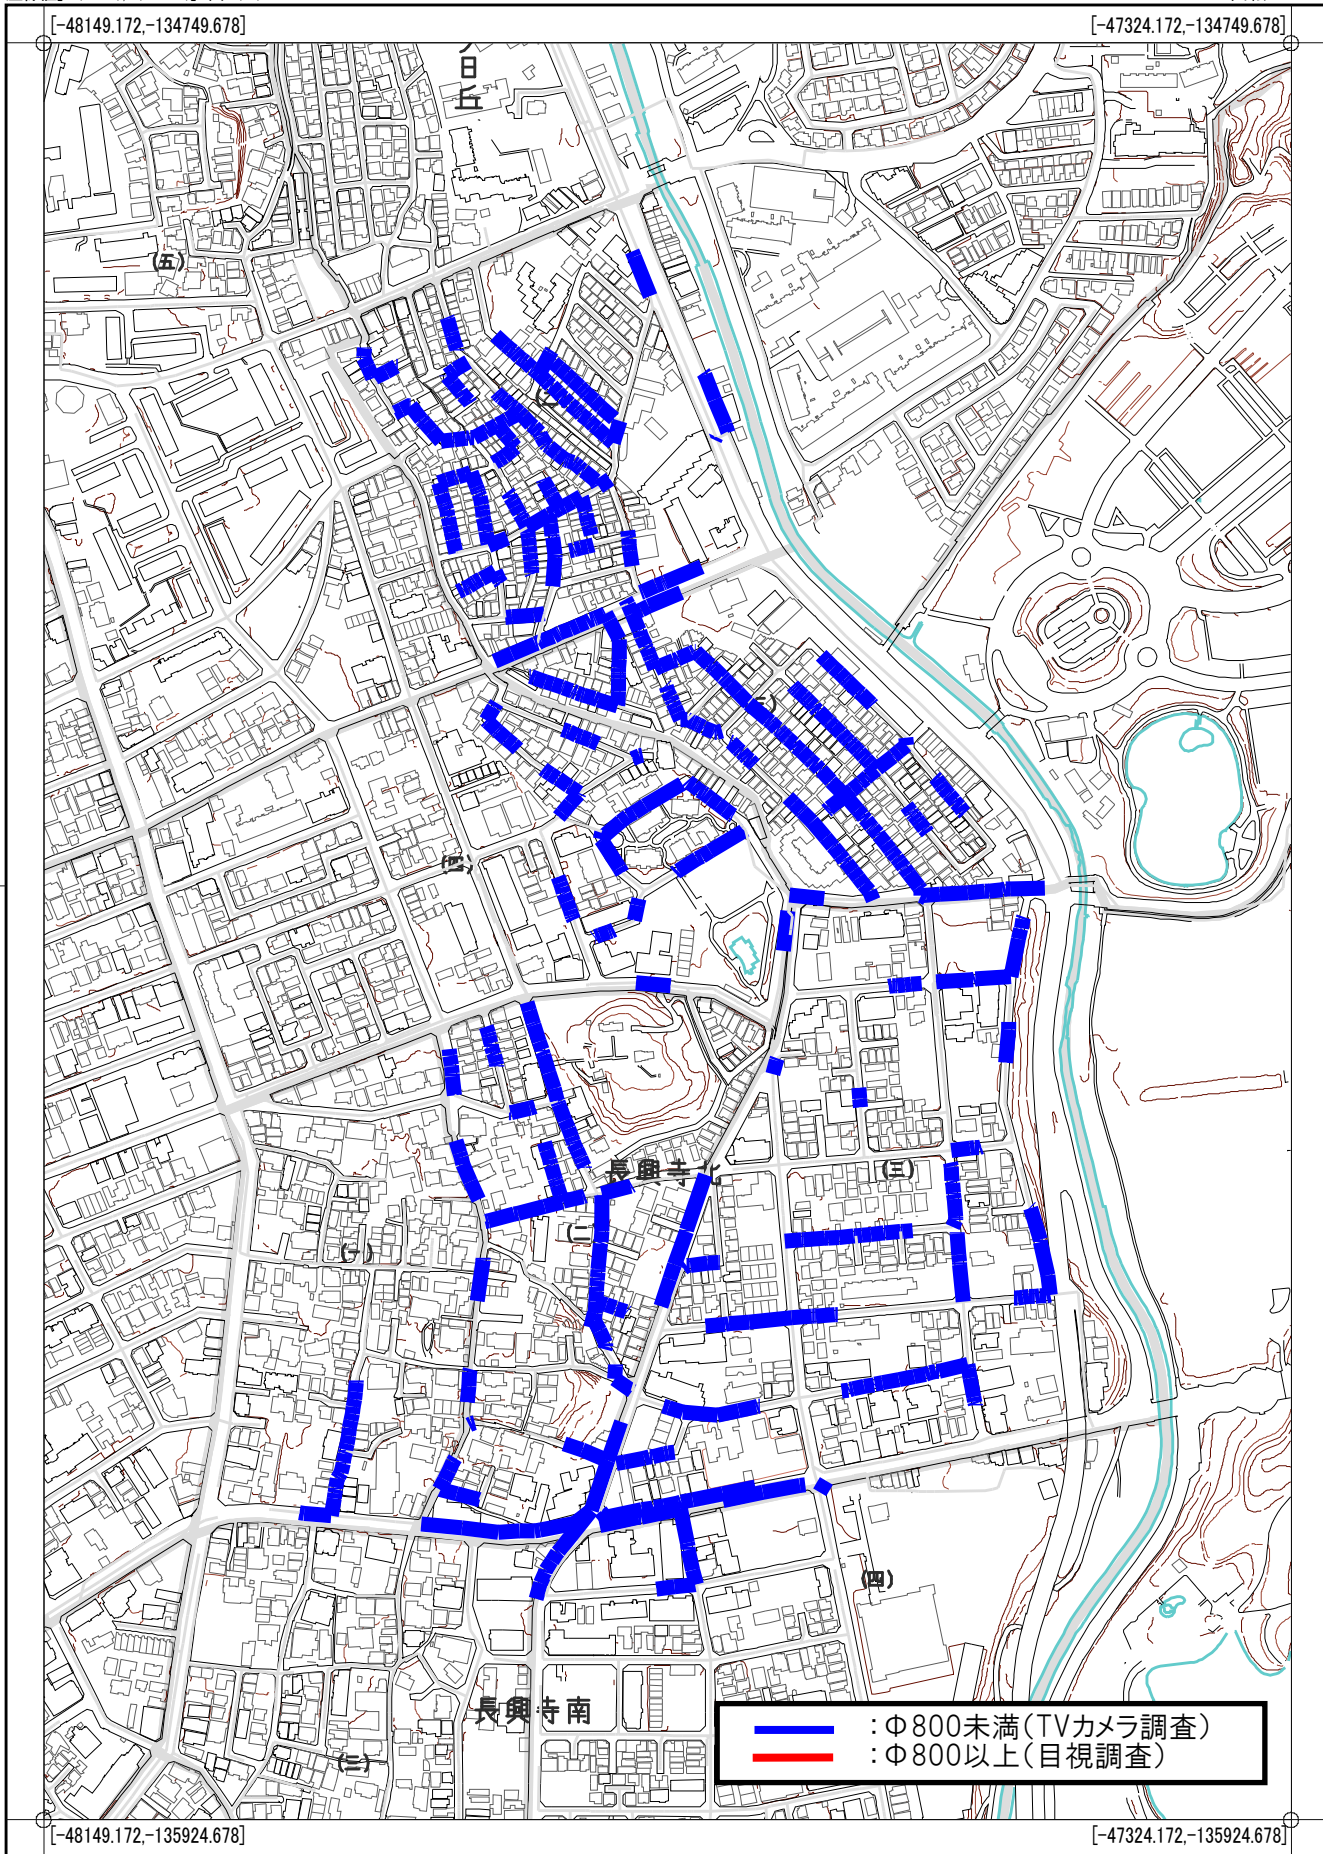

豊中市上下水道局

1:5000
0 50 100 150 m

出図年月日 2024/04/26