

# 令和7年度下水道管内詳細調査業務委託 (高画質展開図化式カメラ 1)


複写禁止

この出力図に記載されている情報は  
局内の資料に基づいて作成したものであり、  
事実と相違する場合がありますので  
取り扱いにご注意ください。

## 庄本町3丁目地内外

座標値 X(East),Y(North) 単位(m)

回転0°

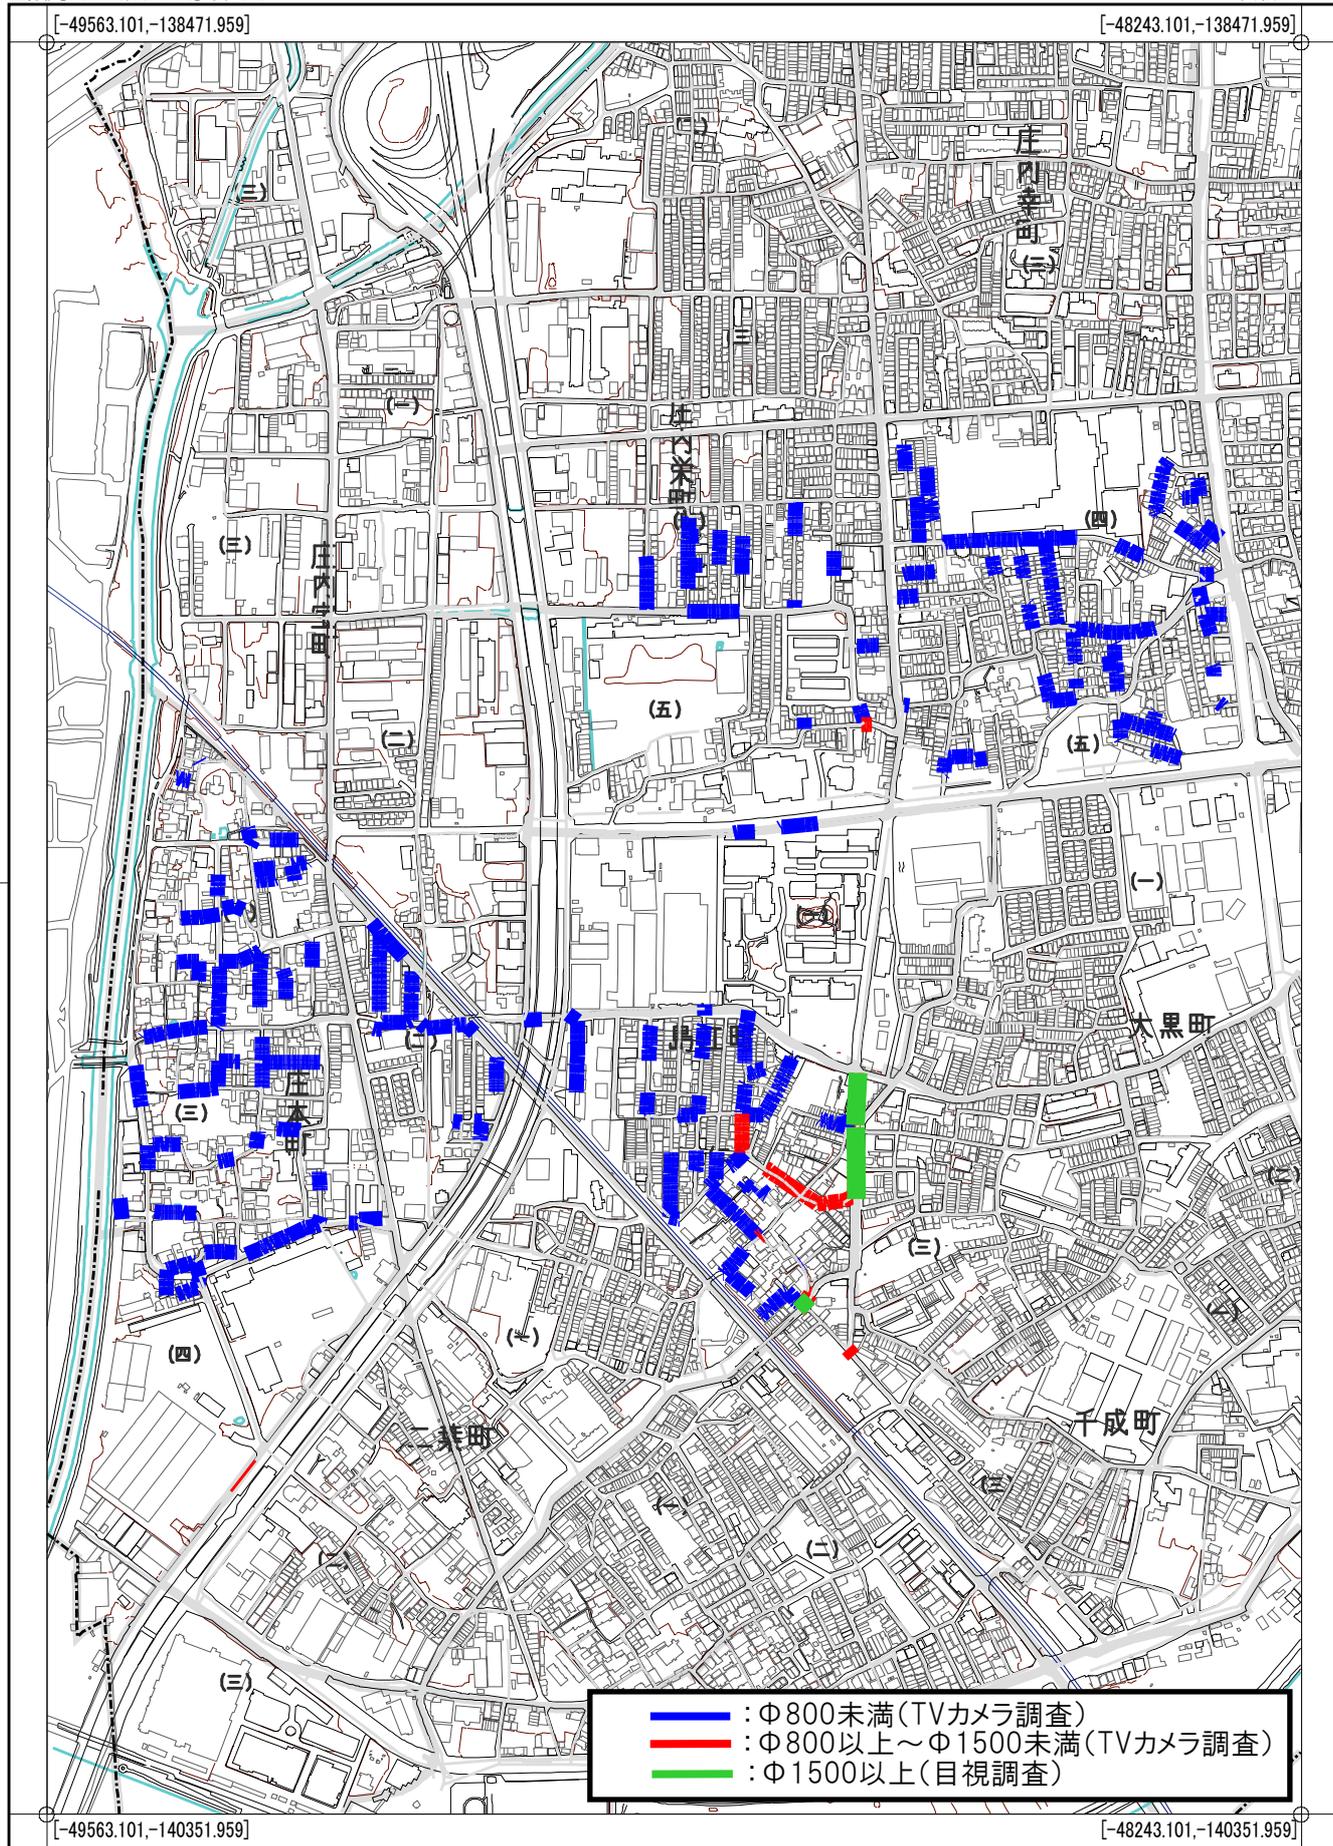

- :  $\phi 800$ 未満(TVカメラ調査)
- :  $\phi 800$ 以上 $\sim \phi 1500$ 未満(TVカメラ調査)
- :  $\phi 1500$ 以上(目視調査)