

令和 8 年度マンホール内簡易調査業務委託 (No.2)

春日町 1 丁目地内外

複写禁止


この出力図に記載されている情報は局内の資料に基づいて作成したものであり、事実と相違する場合がありますので取り扱いにご注意ください。

座標値[X(East),Y(North)] 単位(m)

回転 0°

[-51882.635,-130419.027]


[-45882.635,-130419.027]

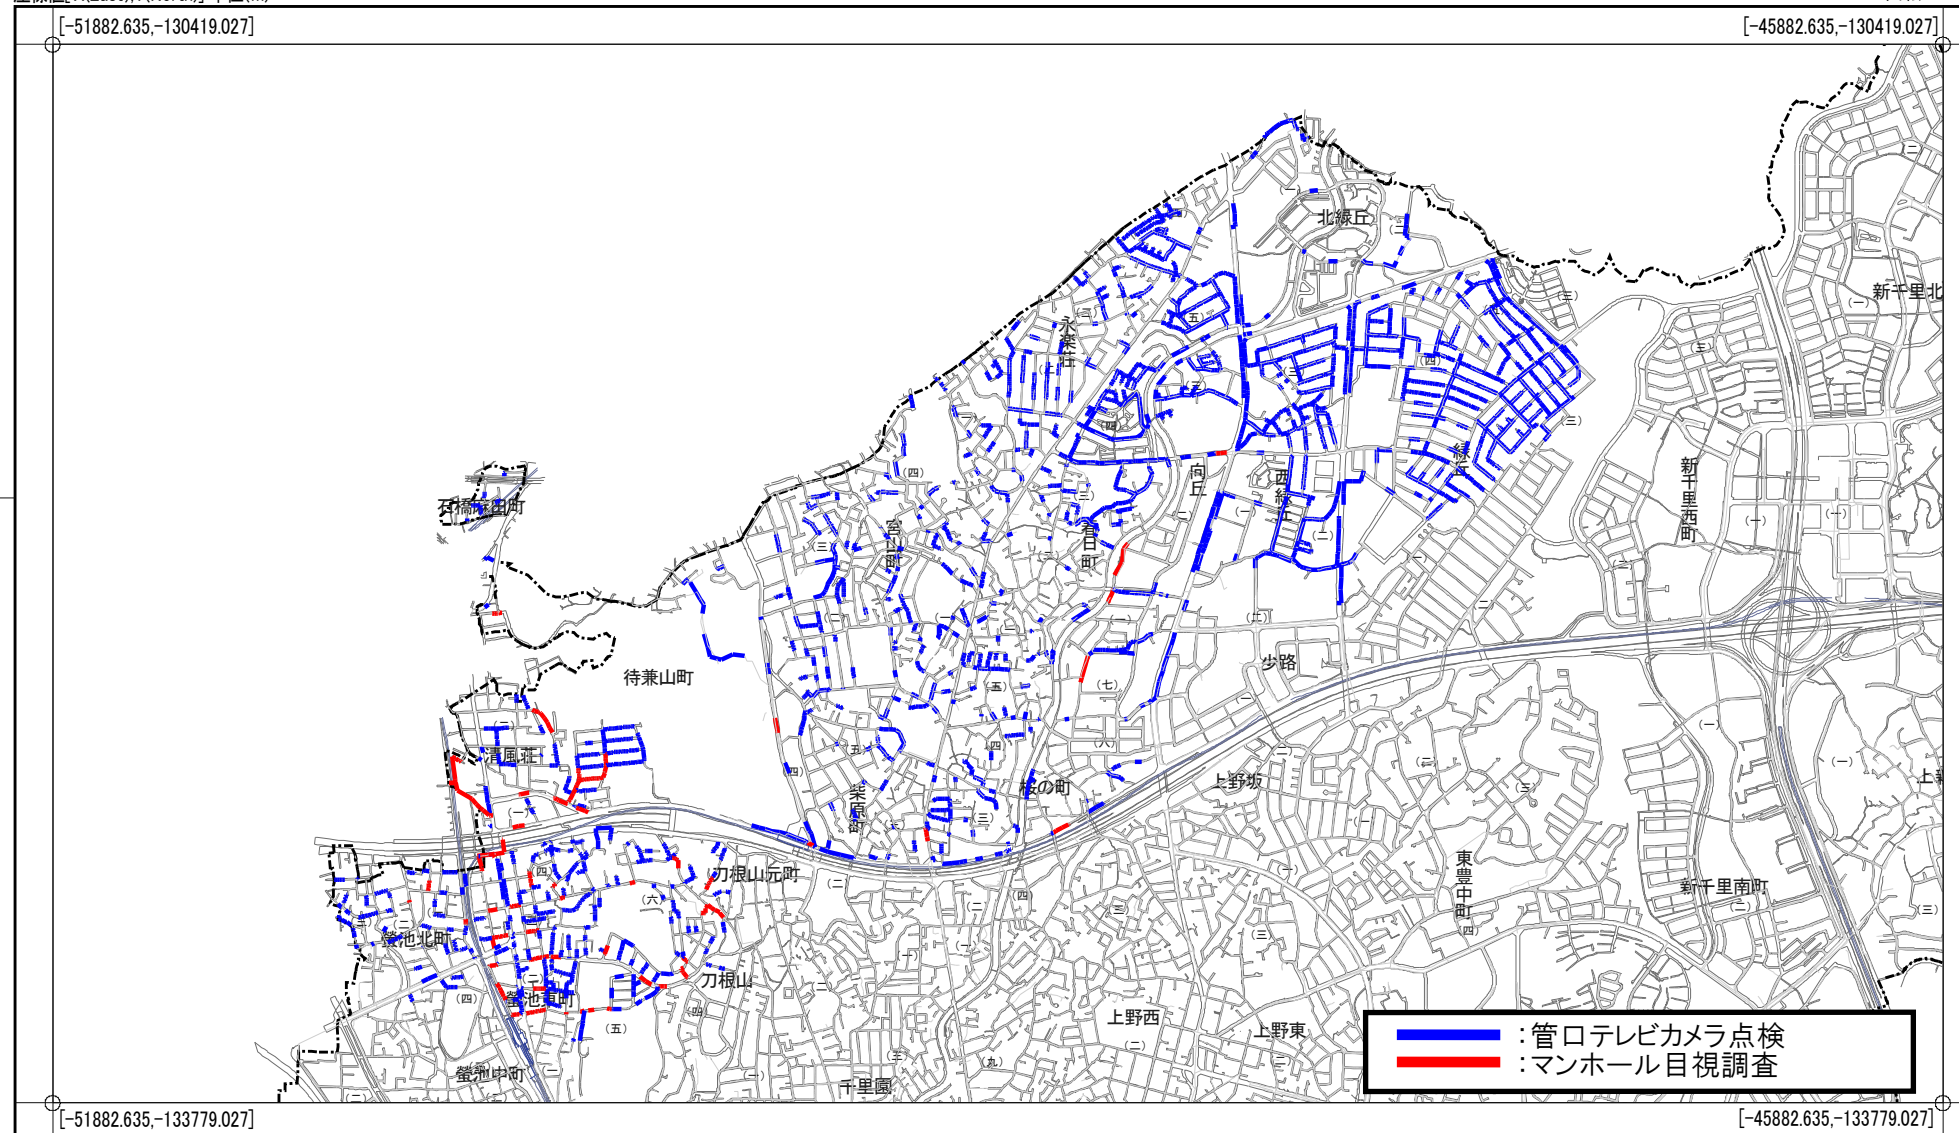

[-51882.635,-133779.027]

[-45882.635,-133779.027]

豊中市上下水道局



1:24000

出図年月日 2026/07/15