

令和6年度下水道管内詳細調査業務委託（No.3）


複写禁止

この図は、図面に記載されている情報の正確性を保証するものではありません。局内の資料に基づいて作成したものであり、事実と相違する場合がありますので取り扱いにご注意ください。

長興寺南3丁目地内外

座標値 [X(East), Y(North)] 単位(m)

回転 0°

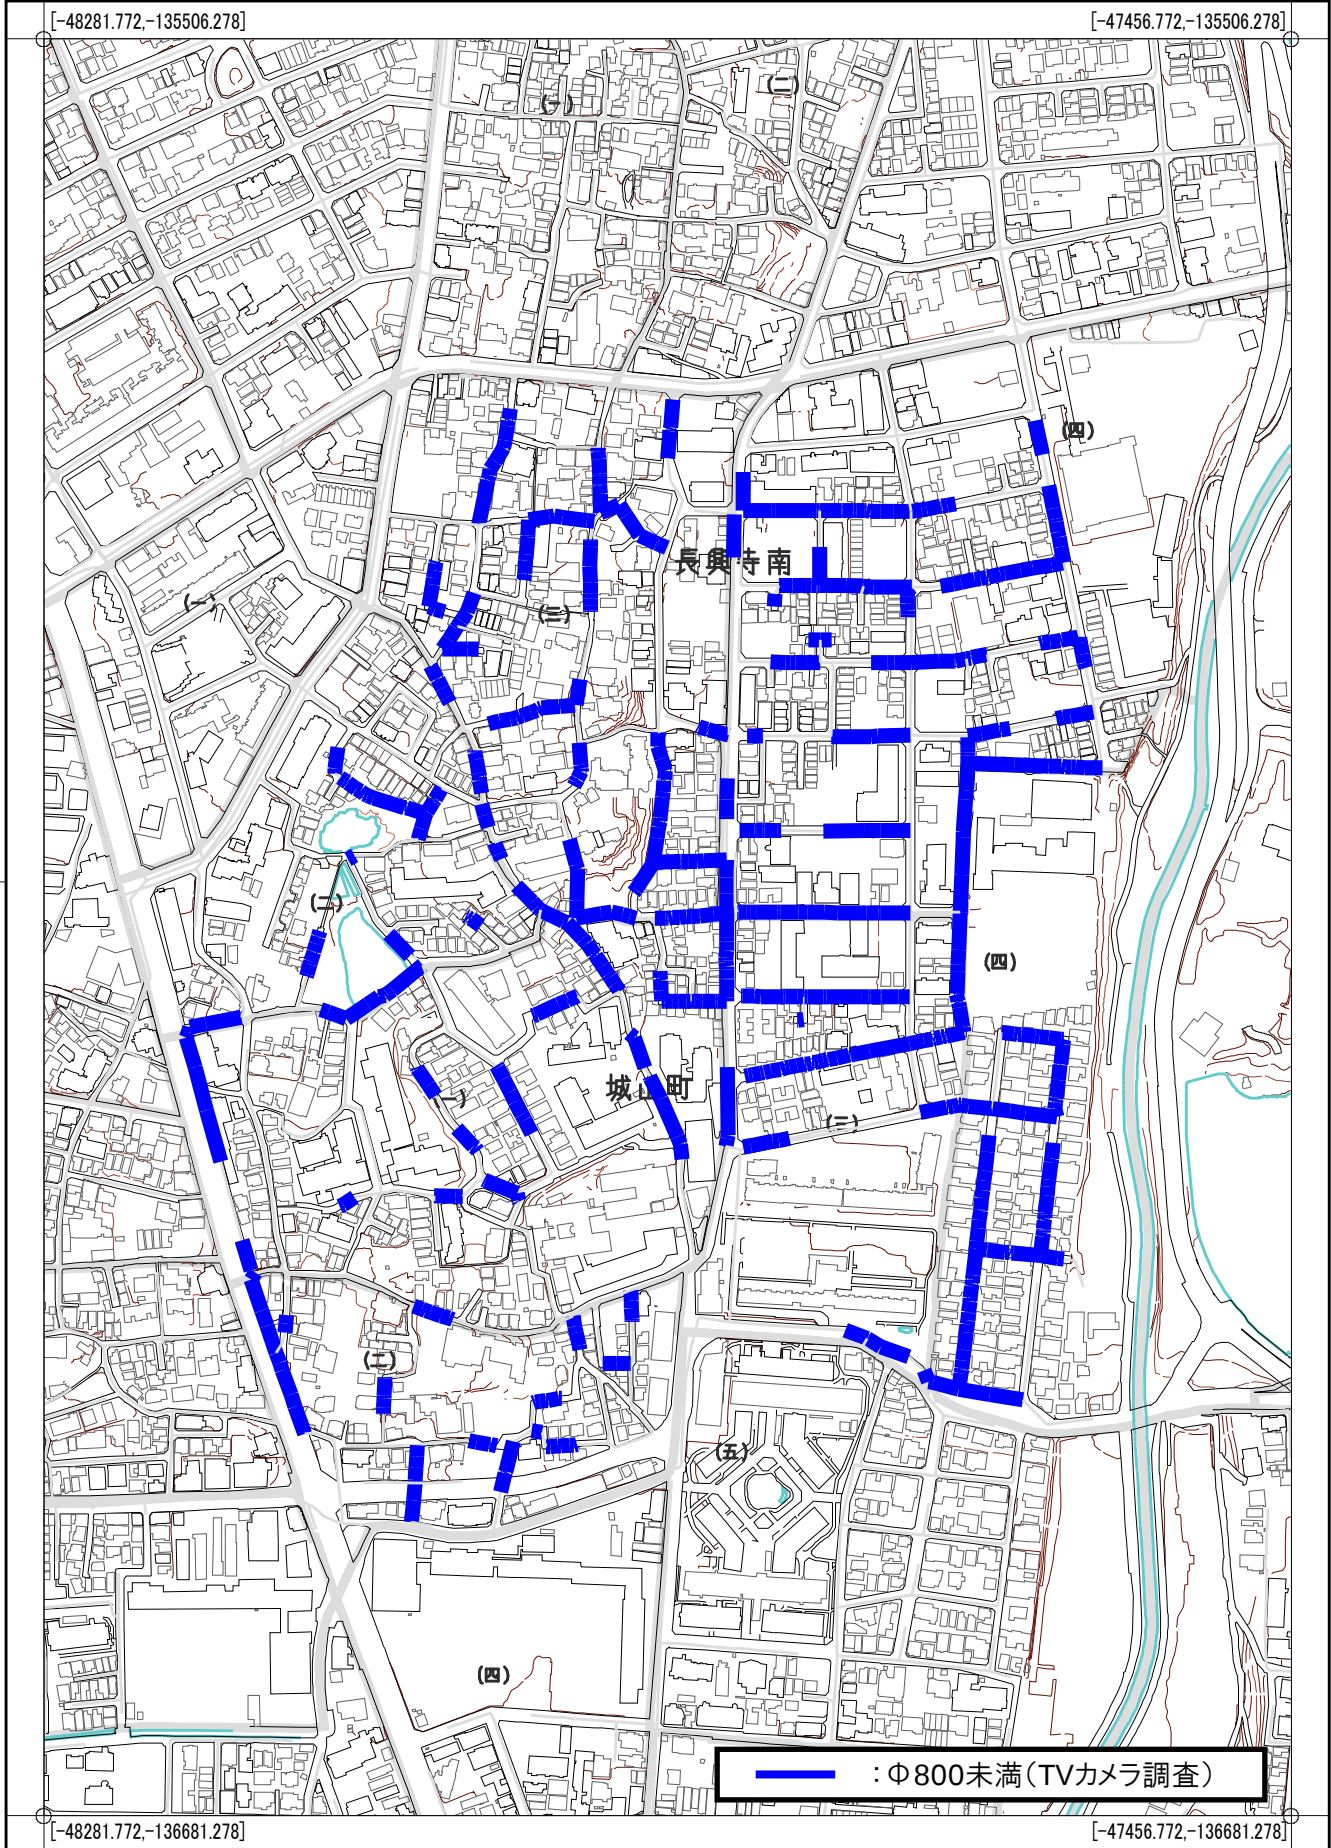

豊中市上下水道局

1:5000
0 50 100 150 m

出図年月日 2024/04/26