

入 札 結 果 報 告 書

担当部（局）課：技術部 猪名川流域下水道事務所 維持課

件 名	従動軸用スプロケット他
契約相手	三菱化工機(株)大阪支社
契約金額	2,530,000円（税込み）
契約期間	令和8年(2026年) 6月10日 ～ 令和9年(2027年) 2月26日
契 約 日	令和8年(2026年) 6月10日

入札の結果

入札日時	令和8年(2026年) 6月4日 10時30分				
予定価格	2,320,000円（税抜き）				
契約方法	指名競争入札				
No.	事 業 者 名	1回目[円]	2回目[円]	3回目[円]	摘要
1	三菱化工機(株)大阪支社	2,300,000			落札
2	(株)近藤商店	辞退			
3	英和(株)大阪支社関西ブロック	辞退			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

備考	
----	--

契 約（入 札）説 明 書

契約に関する説明

件 名 従動軸用スプロケット他
納 期 令和 9 年（2027 年）2 月 26 日（金）
納入場所 猪名川流域下水道原田処理場

入札等に関する説明

- （１）入札日時 令和 8 年（2026 年）6 月 4 日（木） 午前 10 時 30 分
（２）入札場所 豊中市上下水道局 4 F（西）会議室入札 10 分前迄にお集まり下さい
（３）入札上の注意

- * 入札に参加する者は、別途、局が定める「入札心得」を承諾の上、参加すること。
- * 住所・会社名・代表者名の入ったゴム印があれば、持参のこと。
- * 社印・代表者印（角・丸印）を持参の場合、入札者本人とみなします。
- * 代理人は個人の印鑑を持参すること。
- * 代理人による入札の場合は、入札者本人（代表者）からの委任状を持参のこと。

委任状のサイズ：A4 サイズでお願いします。

〃 の宛 名：豊中市上下水道事業管理者 吉田 久芳 あて

〃 の日 付：令和 8 年（2026 年）6 月 4 日とすること

（委任期間を記載する場合は、令和 8 年（2026 年）6 月 4 日のみとすること）


代理人（受任者）の氏名を記入、当日持参する印鑑を押印すること。

- （４）最低制限価格の設定は、 無
- （５）入札保証金は、豊中市上下水道局会計規程第 44 条第 2 号により免除
- （６）契約保証金は、契約金額の 5% に相当する額以上の額を納付しなければならない。ただし、豊中市上下水道局会計規程（平成 13 年企業管理規程第 2 号）第 47 条第 1 号又は第 3 号の規定により、契約保証金を免除することができる。
- （７）入札回数は、予定価格に達しなければ原則 3 回まで行います。
- （８）入札書は、当日配布します。
- （９）執行にあたっては、入札金額に当該金額の 10% に相当する額を加算した金額を契約金額とするので、入札書に記載する金額は当該 10% に相当する額を除いた金額とすること。

仕様書の問い合わせ先	猪名川維持課	荻野	6841-1100
契約の問い合わせ先	総務課	安田	6858-2913

物品見積明細書

[illegible]

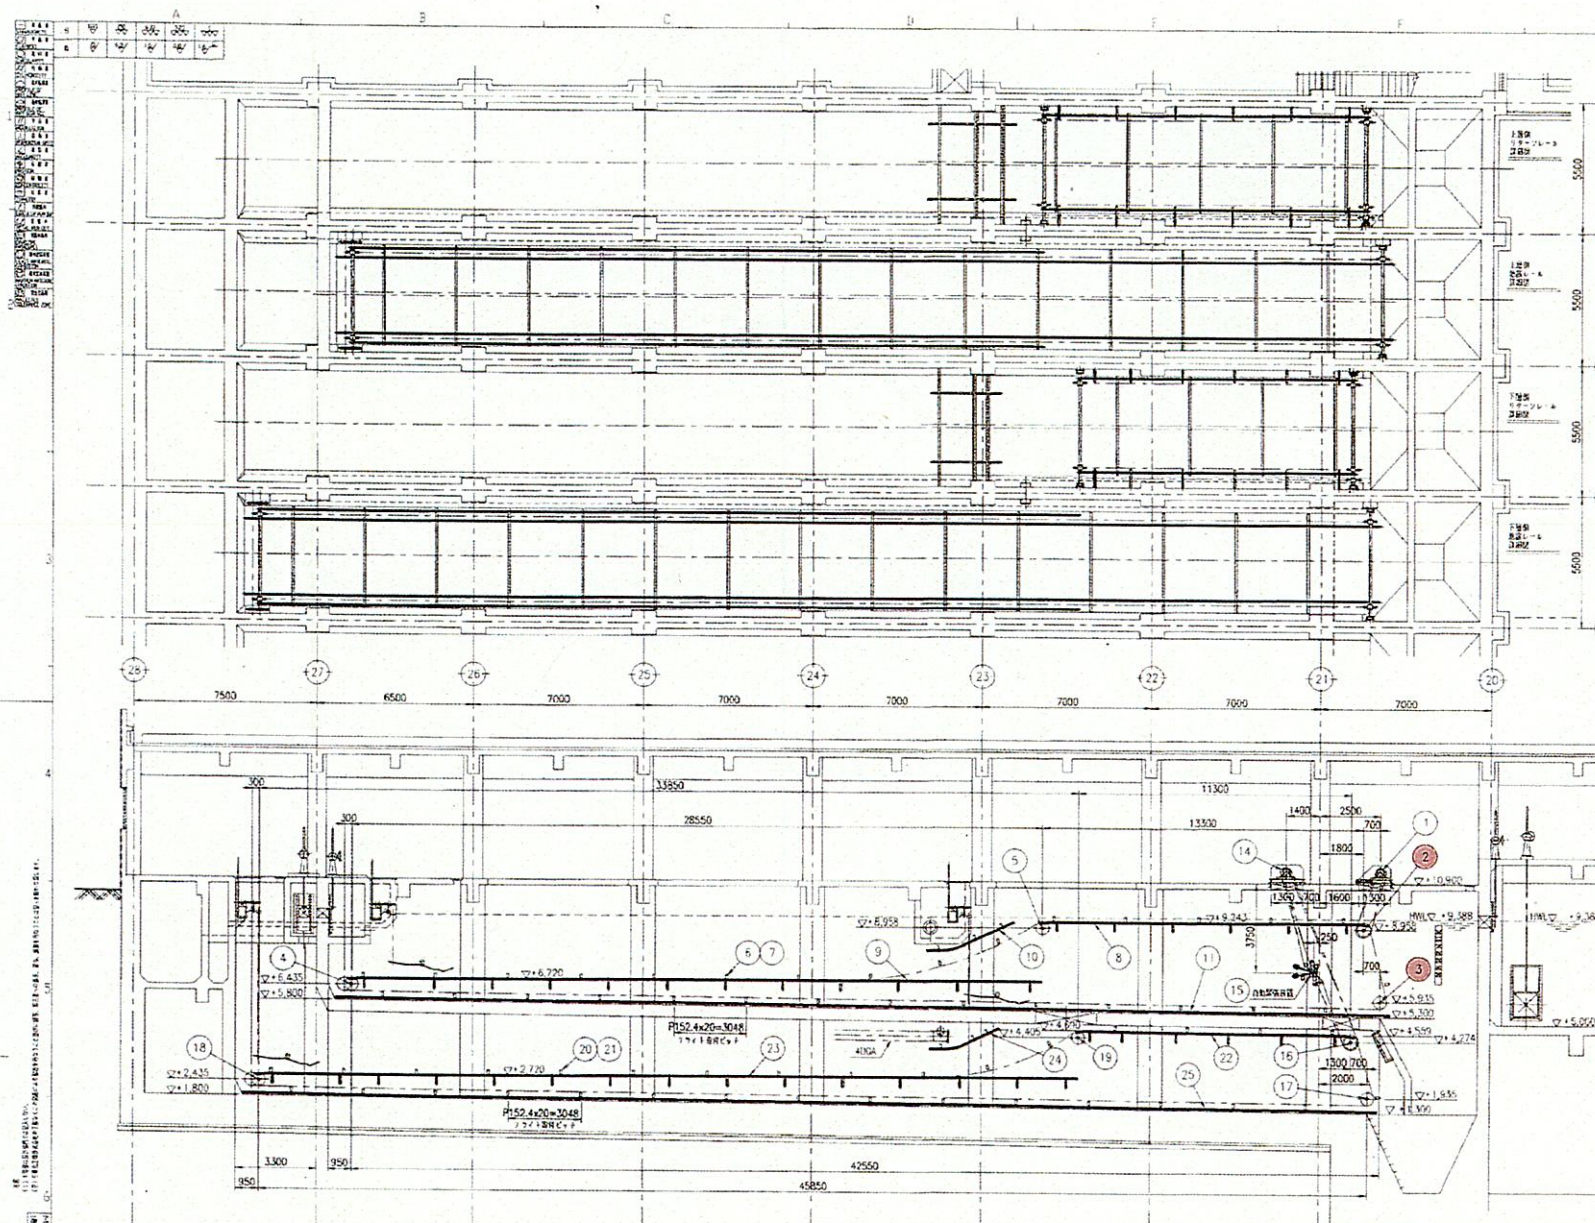

上 層 表					
品番	品名	材 質	数	備 考	
1	型 鋼 筋 筋	-	1		
2	型 鋼 筋	S45C	1		
3	型 鋼 筋	S45C	1		
4	型 鋼 筋	S45C	1		
5	型 鋼 筋	S45C	1		
6	フ ラ イ	FRP	28	φ4.150mm x 厚1.60mm x 長70mm	
7	フ ラ イ	FRP	2	φ4.150mm x 厚1.60mm x 長70mm	
8	ラ ケッ ト レー ス	レー ス	2	12 kg/m フレ + FR32x6 (SUS304)	
9	ラ ケッ ト レー ス	レー ス	2	12 kg/m フレ + FR32x6 (SUS304)	
10	ラ ケッ ト レー ス	レー ス	2	12 kg/m フレ + FR32x6 (SUS304)	
11	ラ ケッ ト レー ス	レー ス	2	12 kg/m フレ + FR32x6 (SUS304)	

下 層 表					
品番	品名	材 質	数	備 考	
14	型 鋼 筋 筋	-	1		
15	型 鋼 筋	SUS304	1		
16	型 鋼 筋	S45C	1		
17	型 鋼 筋	S45C	1		
18	型 鋼 筋	S45C	1		
19	型 鋼 筋	S45C	1		
20	フ ラ イ	FRP	30	φ4.150mm x 厚1.60mm x 長70mm	
21	フ ラ イ	FRP	2	φ4.150mm x 厚1.60mm x 長70mm	
22	ラ ケッ ト レー ス	レー ス	2	12 kg/m フレ + FR32x6 (SUS304)	
23	ラ ケッ ト レー ス	レー ス	2	12 kg/m フレ + FR32x6 (SUS304)	
24	ラ ケッ ト レー ス	レー ス	2	12 kg/m フレ + FR32x6 (SUS304)	
25	ラ ケッ ト レー ス	レー ス	2	12 kg/m フレ + FR32x6 (SUS304)	
26	ラ ケッ ト レー ス	レー ス	2	12 kg/m フレ + FR32x6 (SUS304)	

注 記
 1. 構造は図面を参照。
 2. 型鋼筋筋
 上層表 1筋 x 4本筋 = 4筋
 下層表 1筋 x 4本筋 = 4筋
 総計 8筋

※注意
 スプロケットのみの依頼
 (軸は不要です)

入 札 結 果 報 告 書

担当部（局）課： 技術部 下水道施設課

件 名	高度処理担体移送ポンプ
契約相手	(株)大成電機工業所
契約金額	3,190,000円 （税込み）
契約期間	令和8年(2026年) 6月10日 ～ 令和8年(2026年) 9月30日
契 約 日	令和8年(2026年) 6月30日

入札の結果

入札日時	令和8年(2026年) 6月4日 11時30分				
予定価格	3,320,000円 （税抜き）				
契約方法	指名競争入札				
No.	事 業 者 名	1回目[円]	2回目[円]	3回目[円]	摘要
1	(株)大成電機工業所	2,900,000			落札
2	住友重機械エンバイロンメント(株)大阪支店	辞退			
3	内外産業(株)	辞退			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

備考	
----	--

契 約（入 札）説 明 書

契約に関する説明

件 名 高度処理担体移送ポンプ
納 期 令和 8 年（2026 年）9 月 30 日（水）
納入場所 豊中市上下水道局下水道施設課（庄内下水処理場）

入札等に関する説明

- （１）入札日時 令和 8 年（2026 年）6 月 4 日（木） 午前 11 時 30 分
（２）入札場所 豊中市上下水道局 4 F（西）会議室入札 10 分前迄にお集まり下さい
（３）入札上の注意

- * 入札に参加する者は、別途、局が定める「入札心得」を承諾の上、参加すること。
- * 住所・会社名・代表者名の入ったゴム印があれば、持参のこと。
- * 社印・代表者印（角・丸印）を持参の場合、入札者本人とみなします。
- * 代理人は個人の印鑑を持参すること。
- * 代理人による入札の場合は、入札者本人（代表者）からの委任状を持参のこと。

委任状のサイズ：A4 サイズでお願いします。

〃 の宛 名：豊中市上下水道事業管理者 吉田 久芳 あて

〃 の日 付：令和 8 年（2026 年）6 月 4 日とすること

（委任期間を記載する場合は、令和 8 年（2026 年）6 月 4 日のみとすること）

代理人（受任者）の氏名を記入、当日持参する印鑑を押印すること。

- （４）最低制限価格の設定は、 無
- （５）入札保証金は、豊中市上下水道局会計規程第 44 条第 2 号により免除
- （６）契約保証金は、契約金額の 5%に相当する額以上の額を納付しなければならない。ただし、豊中市上下水道局会計規程（平成 13 年企業管理規程第 2 号）第 47 条第 1 号又は第 3 号の規定により、契約保証金を免除することができる。
- （７）入札回数は、予定価格に達しなければ原則 3 回まで行います。
- （８）入札書は、当日配布します。
- （９）執行にあたっては、入札金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額を契約金額とするので、入札書に記載する金額は当該 10%に相当する額を除いた金額とすること。

仕様書の問い合わせ先	下水道施設課	原	6331-0017
契約の問い合わせ先	総務課	平井	6858-2913

物品見積明細書

[illegible]

高度処理担体移送ポンプ発注仕様

ポンプ本体型式：兵神装備株式会社製 一軸偏心ねじポンプ NY50

口径：80A JIS10K

吐出量：1.0～11.9 m³/h

吐出圧：0.2 MPa

吸込圧：-0.06 MPa

全圧力：0.26 MPa

回転速度：36～483 min⁻¹

吸込・吐出方向：右図参照

吸込・吐出方向 / 回転方向 / ノズルの向きについては下図を確認してください。

台数	ケーシングノズル向き	回転方向	吸込・吐出方向
	上	上	吐
	右	左	右
	左	右	左
1	上	上	吐
	右	左	右
	左	右	左

移送液：担体（ペレット）＋水（温度：5～35℃（常温））

主要材質

ケーシング：SCS13

ローター：SUS304＋HCr

ステーター：NBR

シャフト：SUS304

ロッド：SUS304

軸封部：無注水式グラندパッキン

駆動機（全閉外扇 屋外型）

電源：AC200V 60Hz 3相

駆動機出力：3.7 kW

極数：4P

回転速度：360 min⁻¹

（参考型番：住友重機械工業株式会社製PNVMS5-5113-EP-5）

付属品：共通ベース

（SS400＋溶融亜鉛メッキHDZT63（t<6mm）または77（t≧6mm））

ドレン配管ユニット（SUS）

引掛けスパナ

モーターケーブル

電源ケーブル（4芯、5m）

電源プラグ（防水仕様コンセント：パナソニック製WF7430）

コントローラ（インバーター盤DPU-S5）

塗装色：マンセル5Y7／1（ポンプ本体、駆動機）

ユニック車等により指定場所（庄内下水処理場水処理棟北西搬入口内側）に搬入すること。