

豊中市立庄内よつば学園調理場グリストラップ清掃業務 仕様書

1. 業務名称

豊中市立庄内よつば学園調理場グリストラップ清掃業務

2. 趣旨

豊中市立調理場内の衛生環境維持および排水管詰まり防止のため、グリストラップの定期的な清掃と汚泥の適正処理を目的とする。

3. 実施場所

豊中市立庄内よつば学園内（住所：豊中市千成町2丁目2-65）

4. 実施期間

契約締結日から令和9年（2027年）3月31日まで

5. 作業回数

月1回～数か月に一度実施

※ 衛生環境の状況を鑑み、頻度については要相談とする

6. 業務内容

1) 清掃対象

- ・学校給食調理場内に設置されたグリストラップ一式
- ・各グリストラップに付随するバスケット、仕切板、トラップ管、及び槽内壁面

※ グリストラップの図面及び設置場所については、別添資料参照

2) 作業工程及び手法

作業は「学校給食衛生管理基準」に準じ、以下の工程で行うこと。

(ア) 事前確認

作業開始前に必要に応じて、周囲の養生を行い、調理設備や床への汚水飛散を防止する措置を講じること。

(イ) 夾雑物の除去

第一槽のバスケット（カゴ）内の残渣及び浮遊物を手作業で除去し、槽内を空の状態にする。

(ウ) 汚泥・油脂の吸引

槽内に滞留する浮上油脂（スカム）及び底部の沈殿汚泥（スラリー）を、バキューム車等を用いて全量吸引回収すること。

(エ) 各部の高圧洗浄

- ①槽内壁面、底面、仕切板に付着した油脂汚れを高圧洗浄機及び専用洗剤を用いて剥離・洗浄すること。
- ②トラップ管（流出口）内部及び槽に接続する排水管（一次側・二次側の一部）についても可能な限り高圧洗浄を行い、閉塞を予防すること。

(オ) 仕上げ・通水確認

洗浄作業終了後、槽内を清水にてすすぎ、排水が円滑に行われることを確認すること。

(カ) 周辺消毒

作業終了後、グリストラップ周辺及び作業経路を消毒液（次亜塩素酸ナトリウム等）で拭き上げ、衛生状態を確保すること。

3) 廃棄物の処理

- (ア) 回収した油脂及び汚泥は「産業廃棄物」として扱い、産業廃棄物処理法に基づき適正に運搬、処理すること。
- (イ) 処理にあたっては、マニフェスト（産業廃棄物管理票）を発行し、後日報告書とともに写しを提出すること。

4) 報告書の提出

作業終了後、以下の内容を含む「作業報告書」を提出すること。

(ア) 写真記録

各槽ごとに「作業前」「作業中（吸引後・洗浄中）」「作業後」の写真を撮影し、清掃状況を比較確認できるようにすること。

(イ) 点検事項

槽内のひび割れ、腐食、トラップ管の破損、排水の不具合などの有無を特記事項として記載すること。また、次回の推奨清掃数についても記載すること。

7. 遵守事項

受注者は、次の各号を遵守しなければならない。

- 1) 業務遂行に当たり、下水道法、水質汚濁防止法及び廃棄物処理法等の関係法令を遵守すること。
- 2) 当該施設敷地内への車両などでの乗り入れは、車両数を最小限に努め学校職員及び警備員の指示に従うこと。
- 3) 発注者から貸与品などを受けたときは、発注者に借用書を提出しなければならない。
- 4) 業務実施の際に、知り得た個人情報の取り扱いについては、厳重に管理すること。
- 5) 作業日時は原則として、調理場の運営に支障のない時間帯、つまり給食実施期間外（学校の春休み、夏休み、冬休み）や、調理時間以外に実施すること。
- 6) 業務を実施する際には、事前に発注者と日程調整を行い、実施日を決定すること。

8. 緊急時対応体制の確立

- 1) 事故や災害時などには、迅速かつ的確に情報を把握するとともに対応できる体制を確立すること。
- 2) 事故が発生した場合は、被害者の救助、保護を最優先するとともに状況に応じて関係機関に連絡をとり対処すること。なお、重大事故については、直ちに発注者に報告すること。


9. 定めのない事項などの処理

豊中市立庄内よつば学園給食調理場グリストラップ清掃業務契約書並びにこの仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、発注者、受注者の双方が協議して処理に努めること。

ホーコス株式会社は、この図面および図面に開示された技術情報に関する権利を所有しており、その全部又は一部を問わず無断で複製及び第三者に開示することを禁じさせていただきますので、ご協力お願いします。

This drawing is confidential and the property of HORKOS CORP and shall not be disclosed to others or reproduced in any manner or used for any purpose except by written permission of HORKOS CORP

符 号	訂 正 記 録	日 付	署 名
MARK	REVISION RECORD	DATE	NAME
△			

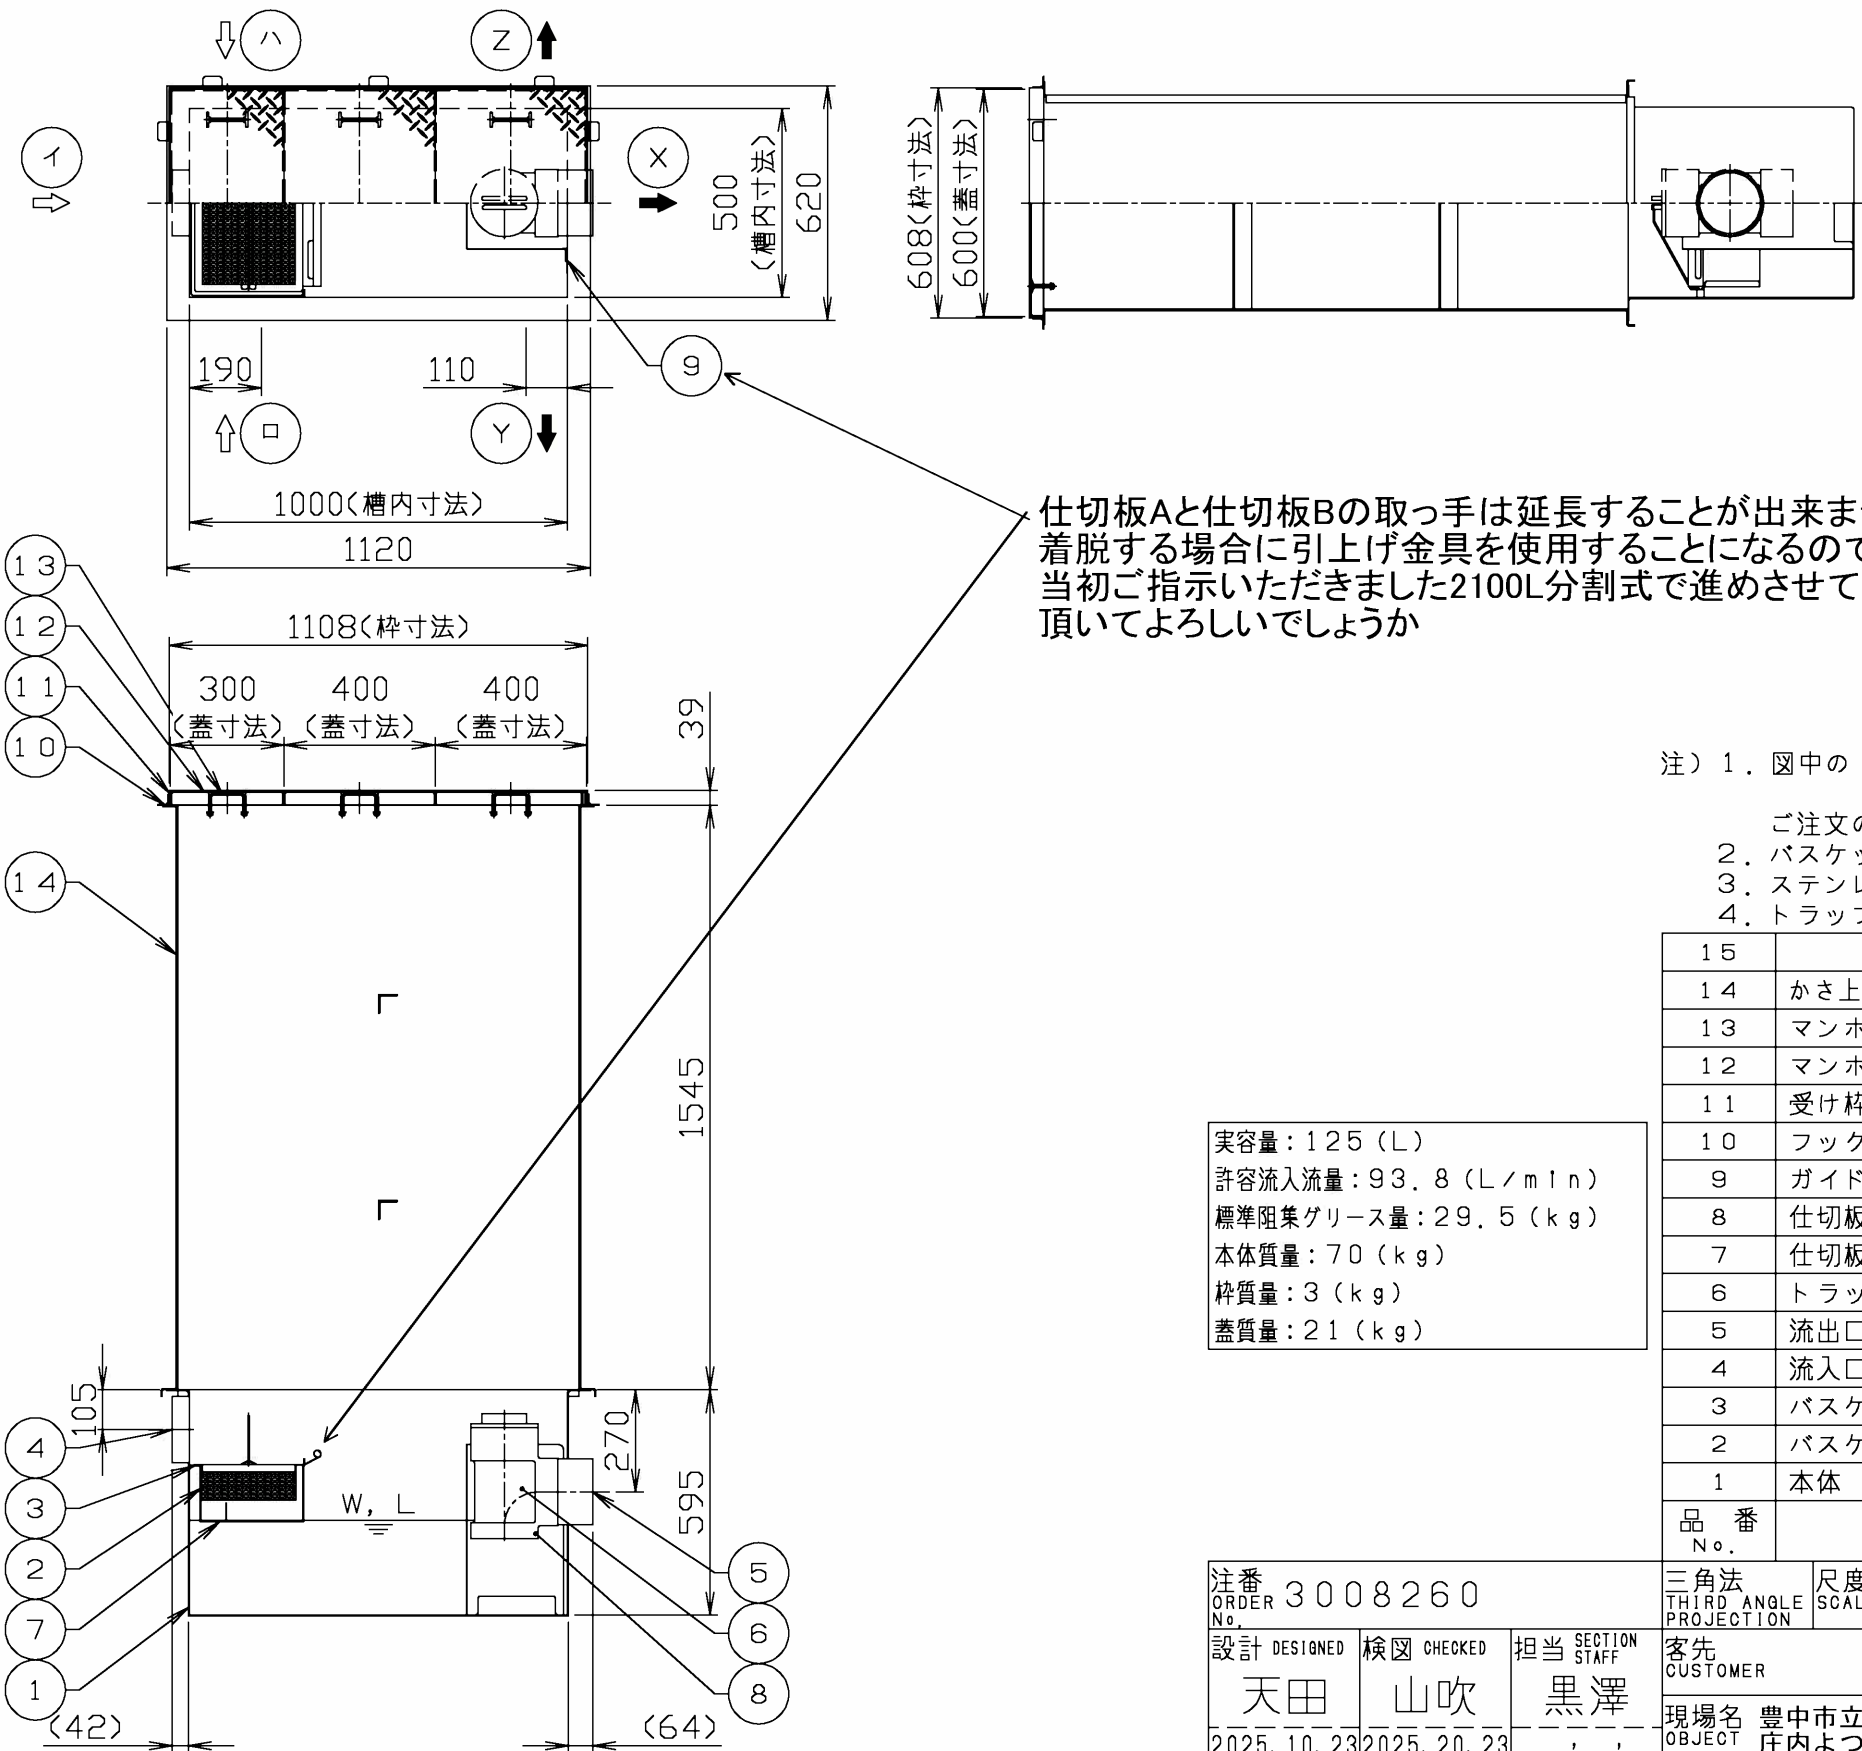


実容量：125（L）
許容流入流量：93.8（L/min）
標準阻集グリース量：29.5（kg）
本体質量：70（kg）
枠質量：3（kg）
蓋質量：21（kg）

- 注）1．図中の『イロハ』は流入方向
『XYZ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入・流出方向をご指示下さい。
2．バスケット寸法：430×245×95
3．ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。
4．トラップ管が破損した場合、交換することができません。

15				
14	かさ上げ(KSK-NX200(特))	1	SUS304	t3.0
13	マンホール取手	6	SUS304	φ9
12	マンホール蓋（人荷重用）	3	SUS304	t3.0
11	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2
10	フック	10	SS400	L30x30x3
9	ガイド	1組	SUS304	t1.5
8	仕切板B（可動式）	1	SUS304	t1.0
7	仕切板A（可動式）	1	SUS304	t1.0
6	トラップ	1	PVC	150
5	流出口ソケット	1	SUS304	150A(Rp)
4	流入口ソケット	1	SUS304	150A(Rp)
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20x t2
2	バスケット	1	SUS304	t0.8、φ4
1	本体	1	SUS304	t3.0
品番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE


注番 ORDER No. 3008260			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1 / 20		名称 NAME グリース阻集器（パイプ式）														
設計 DESIGNED 天田		検図 CHECKED 山吹		担当 SECTION STAFF 黒澤		客先 CUSTOMER			型式 TYPE HGS-NX200PD(特)				個数 QTY 1								
2025, 10, 23		2025, 20, 23		, ,		現場名 OBJECT 豊中市立 庄内よつば学園			備考 NOTE												
 ホーコス株式会社 HORKOS CORP						図番 FILE NAME		211E10140001000													
								1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14													

A		B	
ホーコス株式会社はこの図面および図面に開示された技術情報に関する権利を所有しており、その全部又は一部を問わず第三者に開示することを禁じさせていただきますので、ご協力をお願いします。		訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE
符号 MARK △			署名 NAME

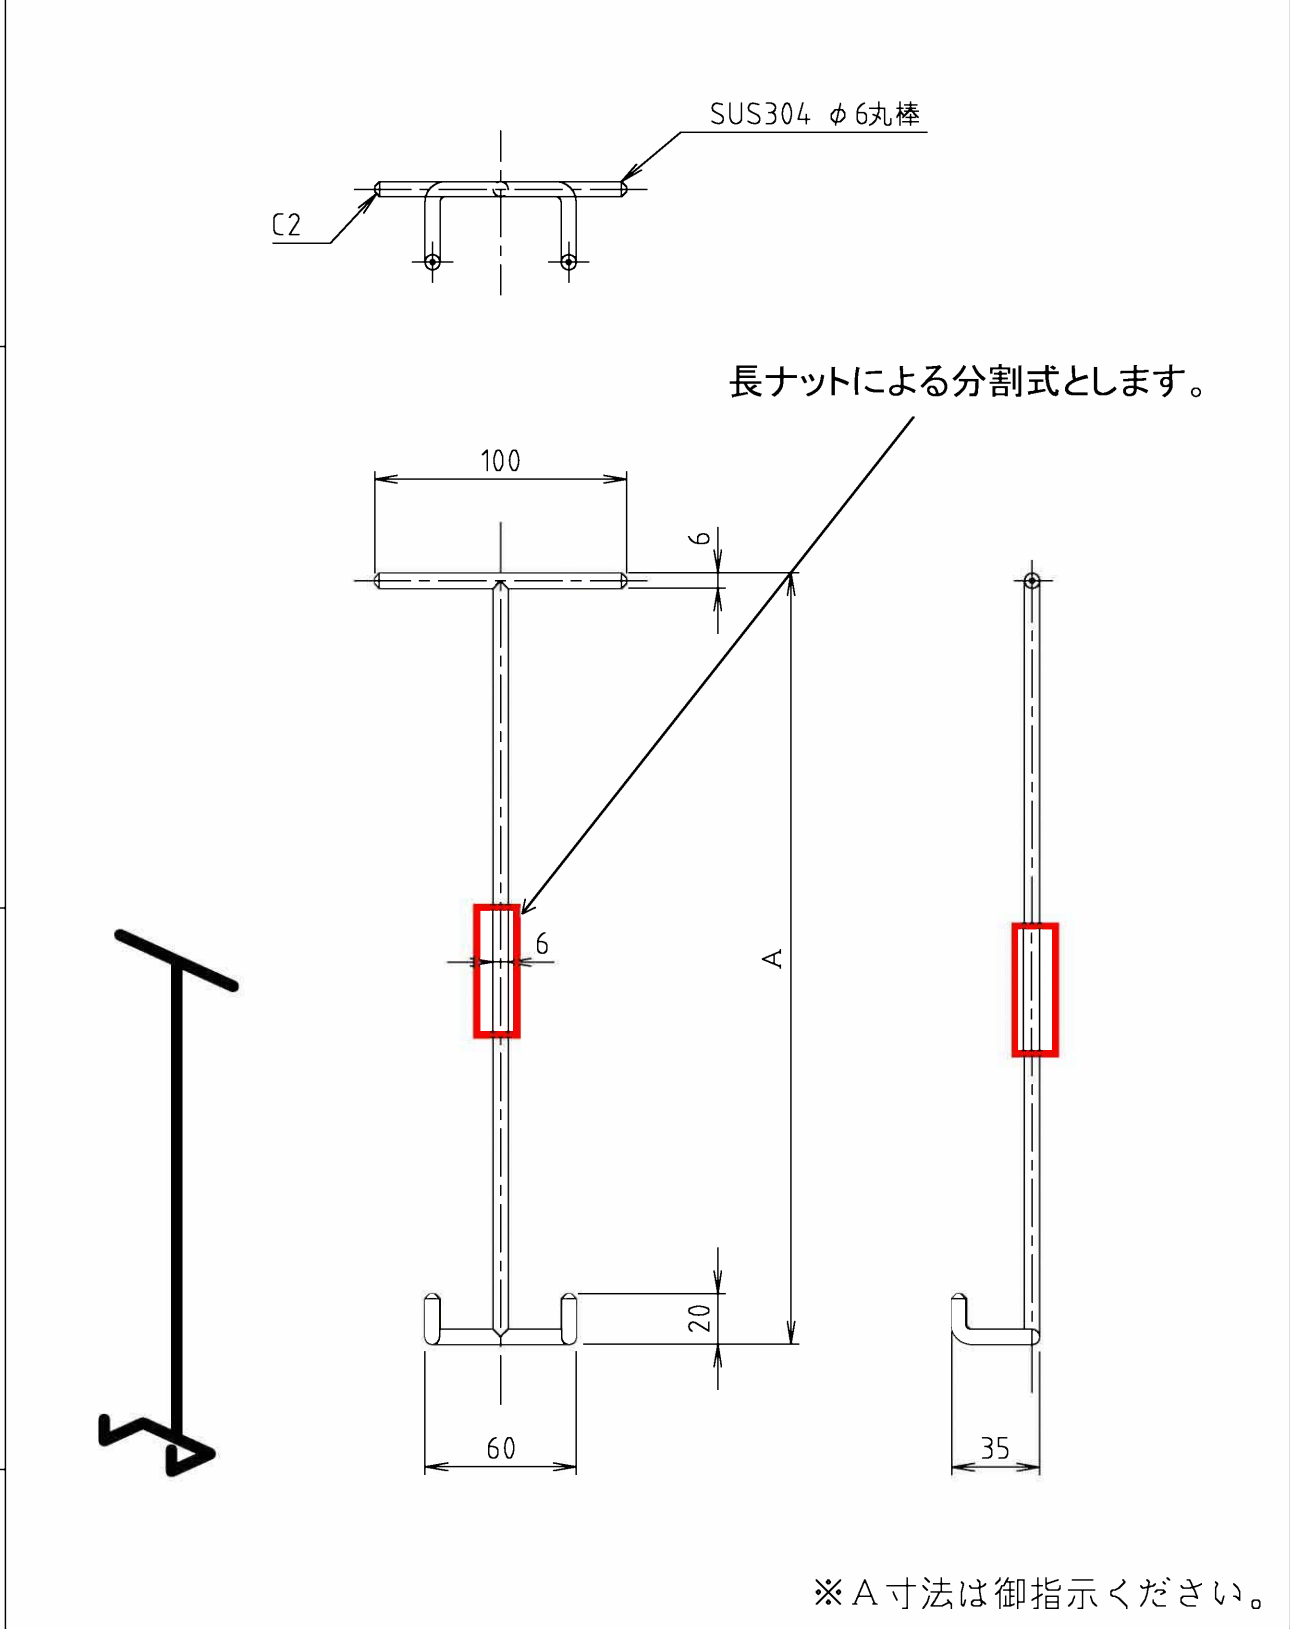

注番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1 / 3	名称 NAME Tフック(バスケット取り出し金具)		
設計 DESIGNED 菅波	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER			型式 TYPE	個数 QTY
98、9、17			現場名 OBJECT			備考 NOTE	

HORMOS ホーコス株式会社 HORKOS CORP		図番 FILE NAME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-----------------------------------	--	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

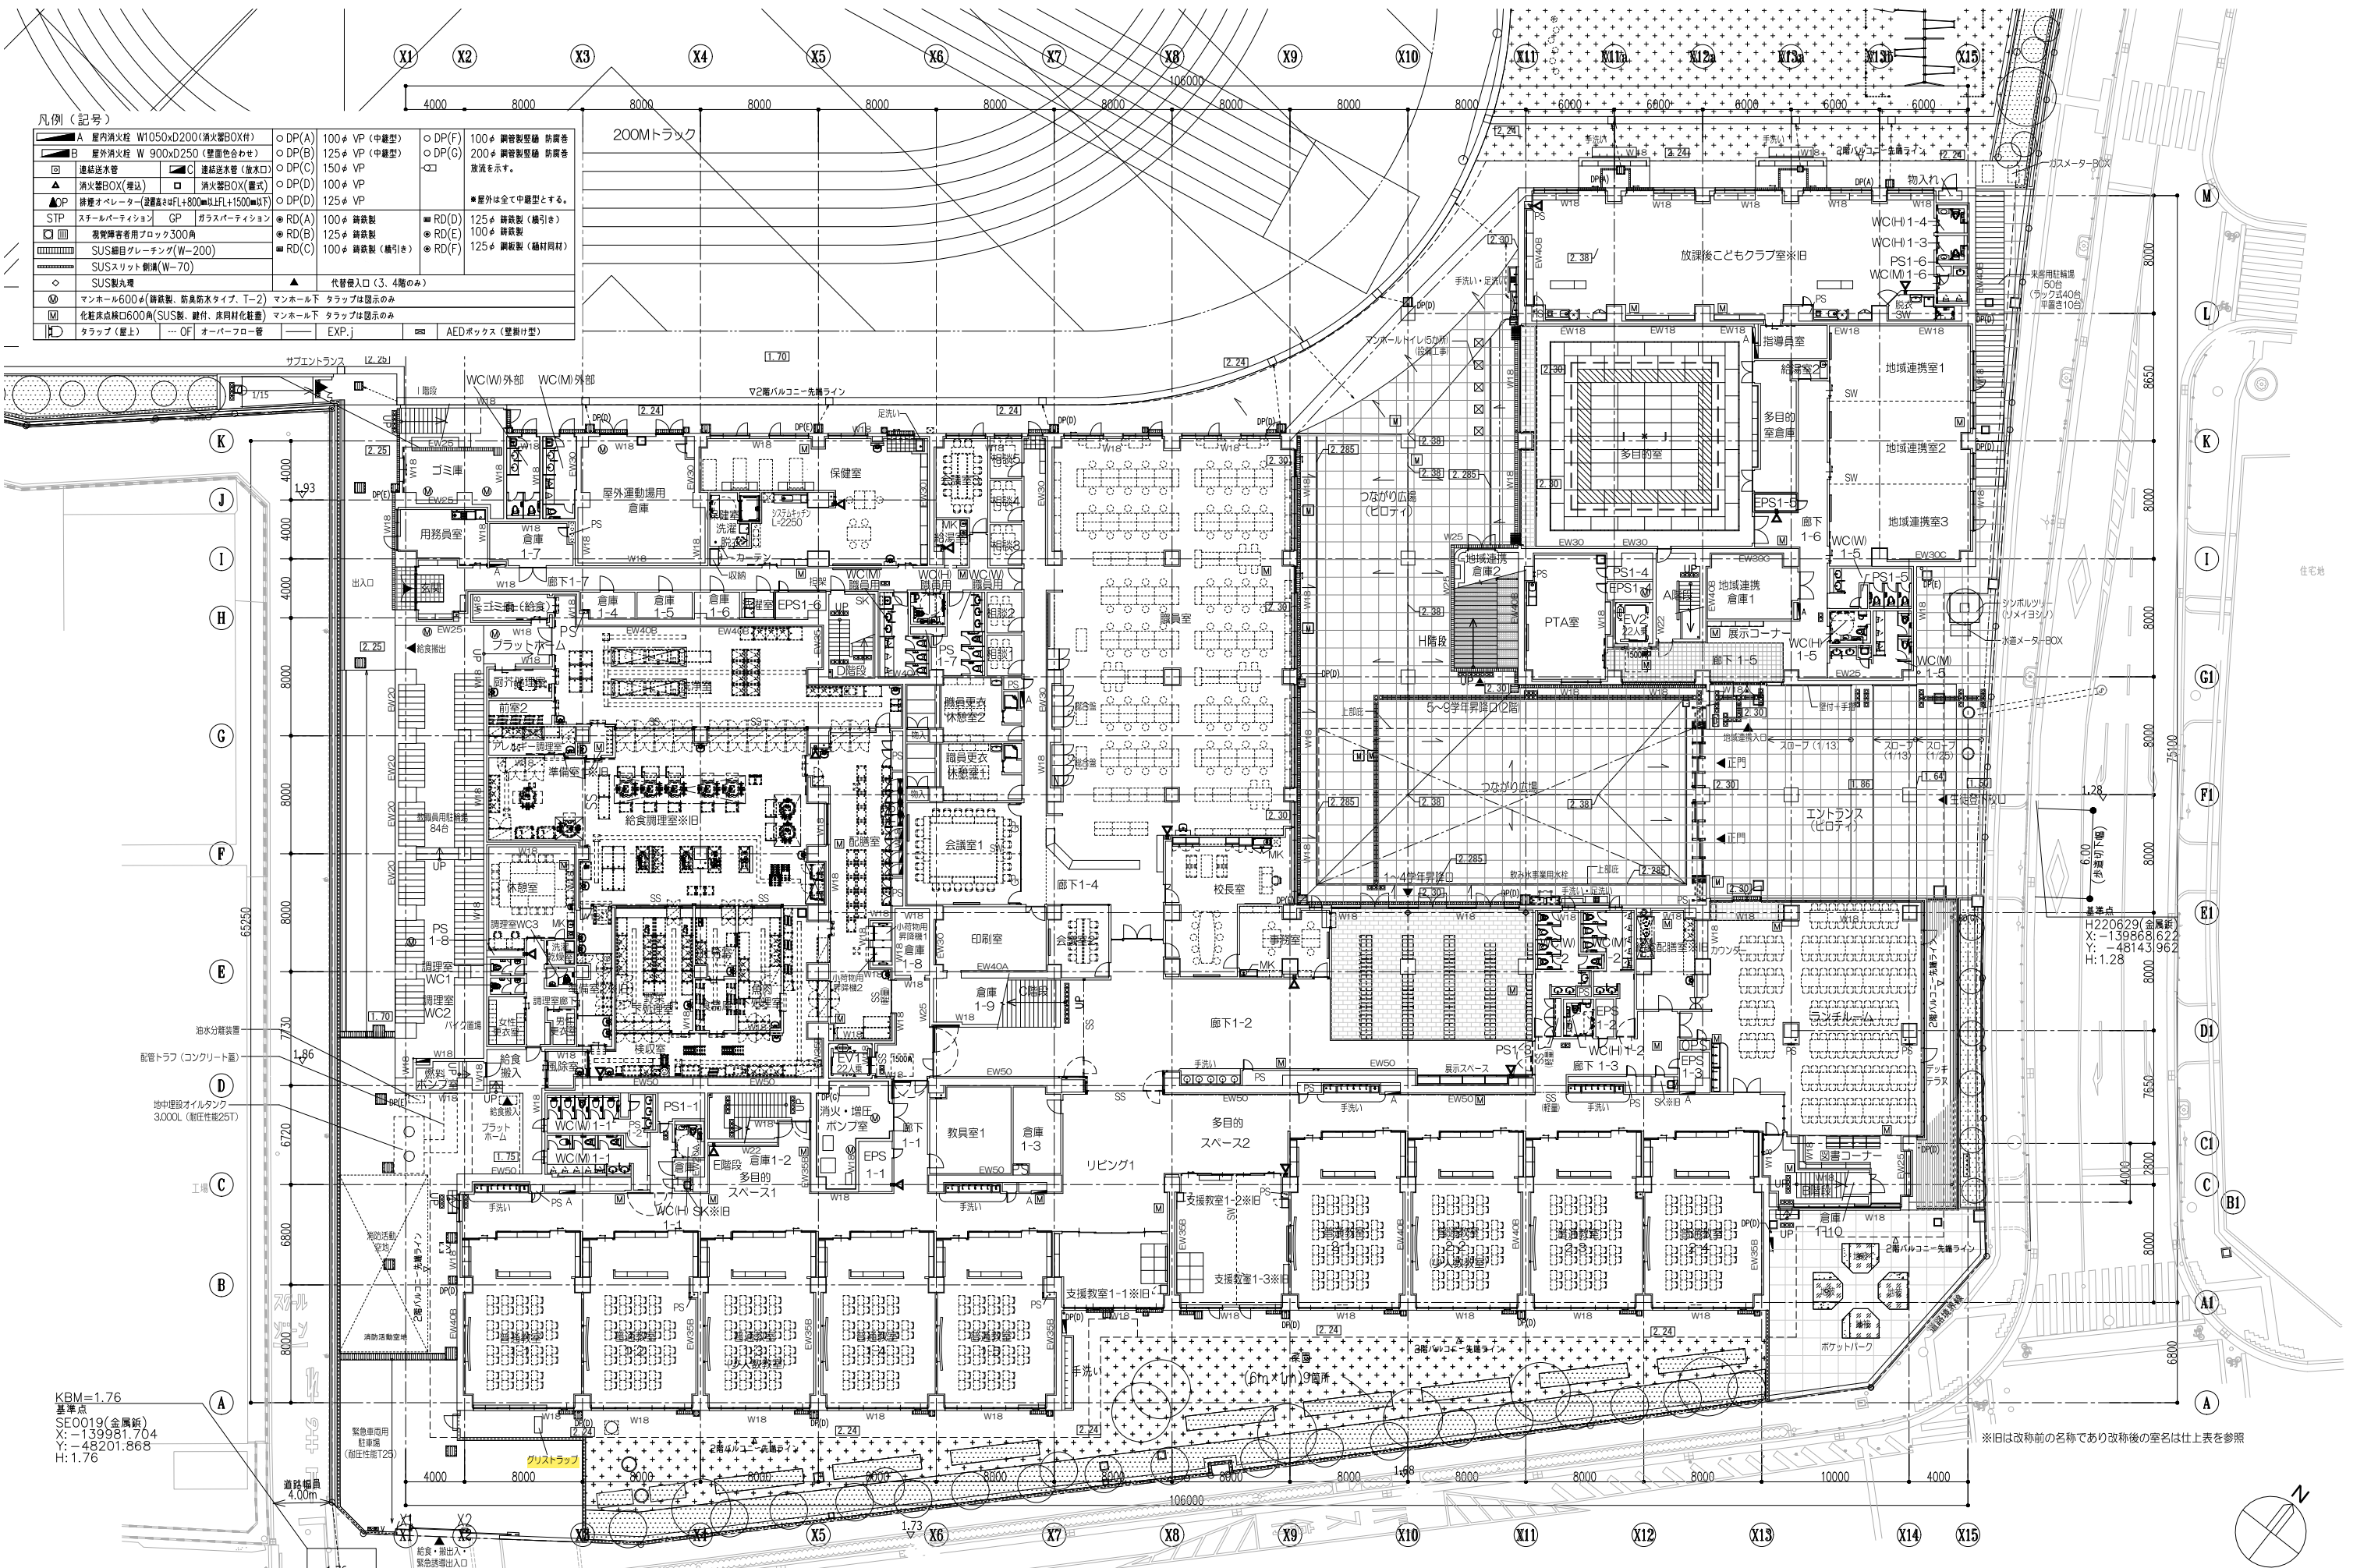

KBM=1.76
基準点
SE0019(金属杭)
X: -139981.704
Y: -48201.868
H: 1.76

※旧は改称前の名称であり改称後の室名は仕上表を参照